

ANHANG 4

Netzdiagramme zu Bodenfunktionen und Empfindlichkeit des Bodens in den Änderungsbereichen der 64. FNP-Änderung sowie der Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 106 „Windenergie Rote Erde – Charlottendorf-West“ der Gemeinde Wardenburg

Bodenkundliche Netzdiagramme des Bodentyps „Tiefer Tiefumbruchboden aus Hochmoor“

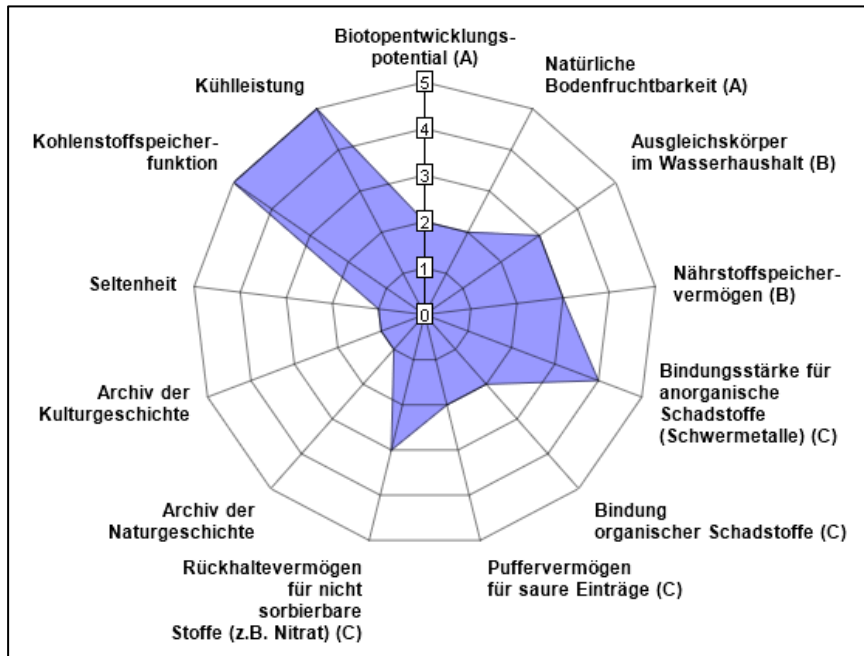


Abbildung 1: Bodenfunktionen und Bewertungsstufe für den Bodentyp "Tiefer Tiefumbruchboden aus Hochmoor"

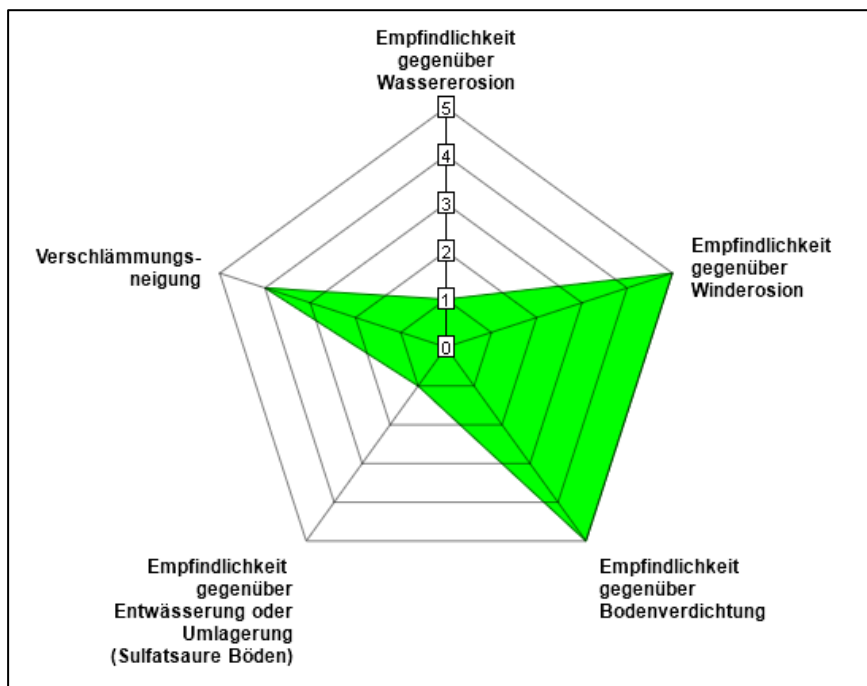


Abbildung 2: Empfindlichkeit und Bewertungsstufe für den Bodentyp "Tiefer Tiefumbruchboden aus Hochmoor"

ANHANG 4

Netzdiagramme zu Bodenfunktionen und Empfindlichkeit des Bodens in den Änderungsbereichen der 64. FNP-Änderung sowie der Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 106 „Windenergie Rote Erde – Charlottendorf-West“ der Gemeinde Wardenburg

Bodenkundliche Netzdiagramme des Bodentyps „Sehr tiefes Erdhochmoor“

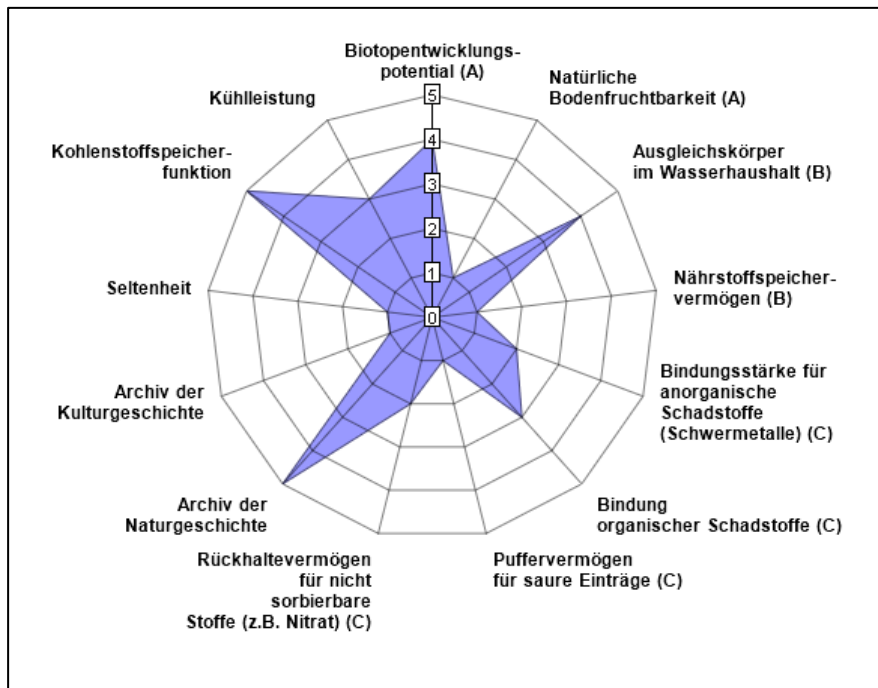


Abbildung 3: Bodenfunktionen und Bewertungsstufe für den Bodentyp "Sehr tiefes Erdhochmoor"

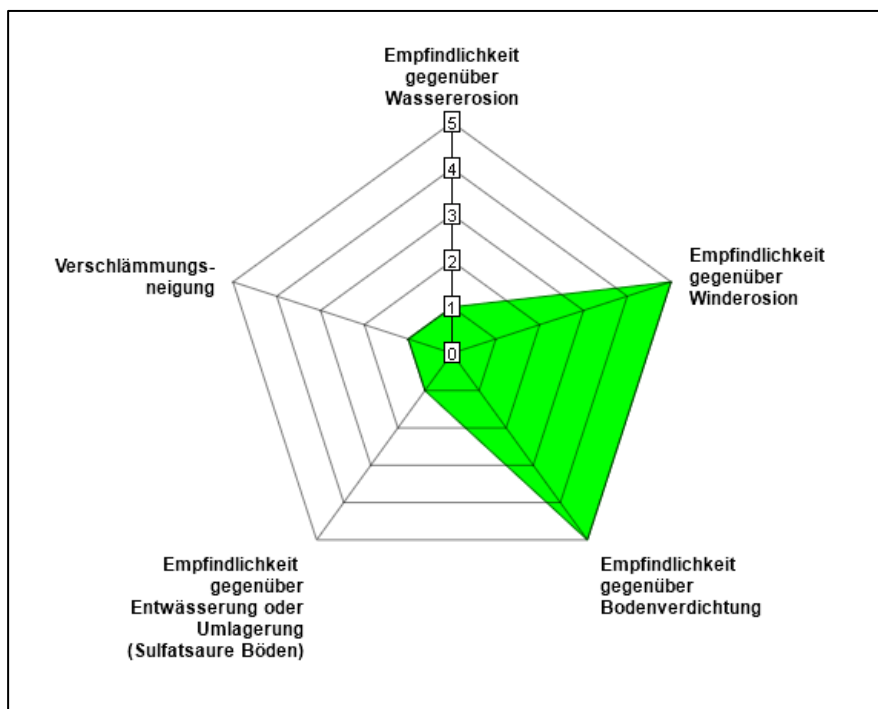


Abbildung 4: Empfindlichkeit und Bewertungsstufe für den Bodentyp "Sehr tiefes Erdhochmoor"

ANHANG 4

Netzdiagramme zu Bodenfunktionen und Empfindlichkeit des Bodens in den Änderungsbereichen der 64. FNP-Änderung sowie der Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 106 „Windenergie Rote Erde – Charlottendorf-West“ der Gemeinde Wardenburg

Bodenkundliche Netzdiagramme des Bodentyps „Sehr tiefes Erdhochmoor mit Sanddeckkultur“

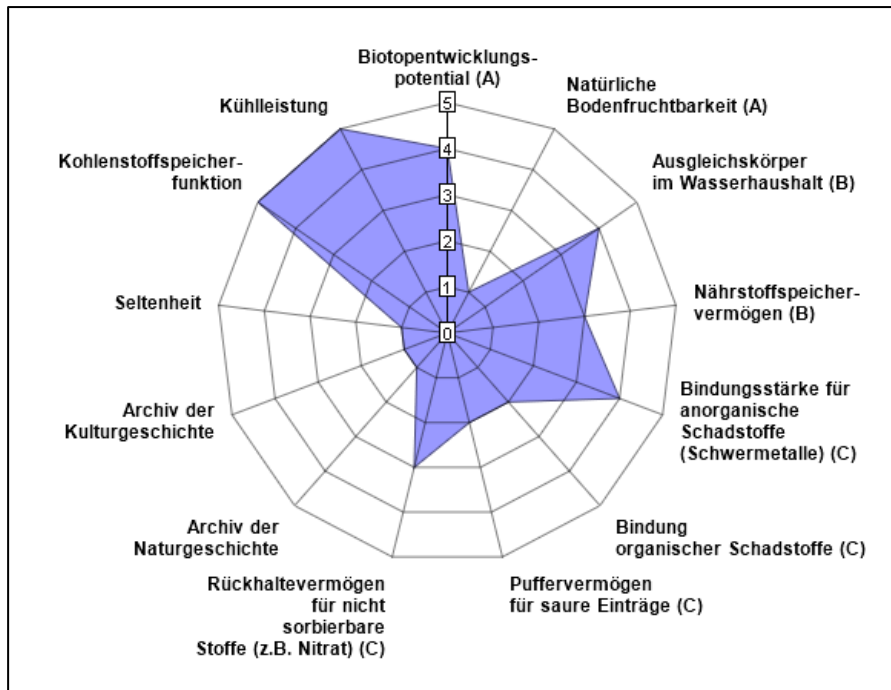


Abbildung 5: Bodenfunktionen und Bewertungsstufe für den Bodentyp
"Sehr tiefes Erdhochmoor mit Sanddeckkultur"

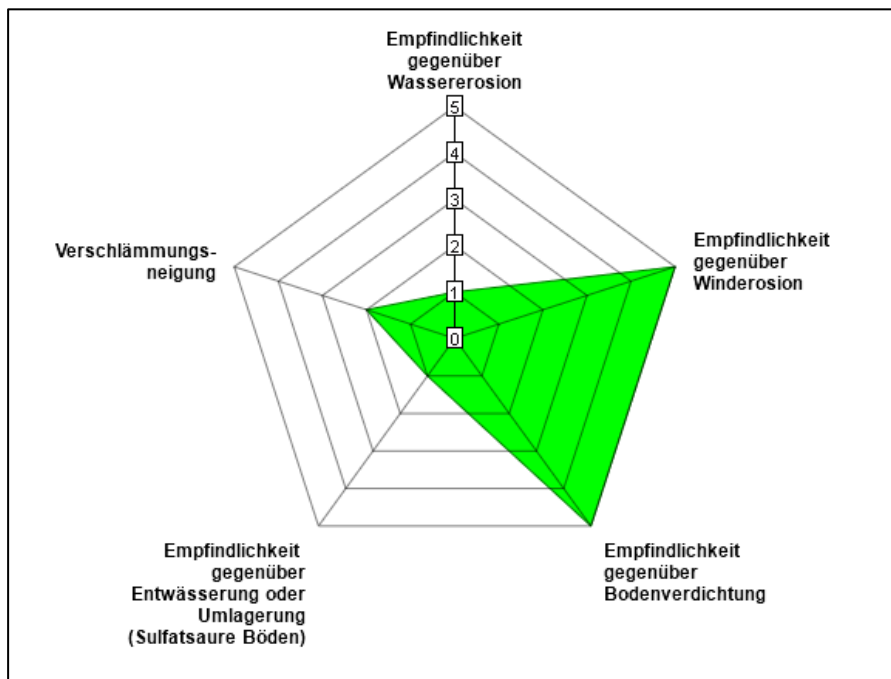


Abbildung 6: Empfindlichkeit und Bewertungsstufe für den Bodentyp
"Sehr tiefes Erdhochmoor mit Sanddeckkultur"

ANHANG 4

Netzdiagramme zu Bodenfunktionen und Empfindlichkeit des Bodens in den Änderungsbereichen der 64. FNP-Änderung sowie der Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 106 „Windenergie Rote Erde – Charlottendorf-West“ der Gemeinde Wardenburg

Bodenkundliche Netzdiagramme des Bodentyps „Mittlerer Tiefumbruchboden aus Gley-Podsol“

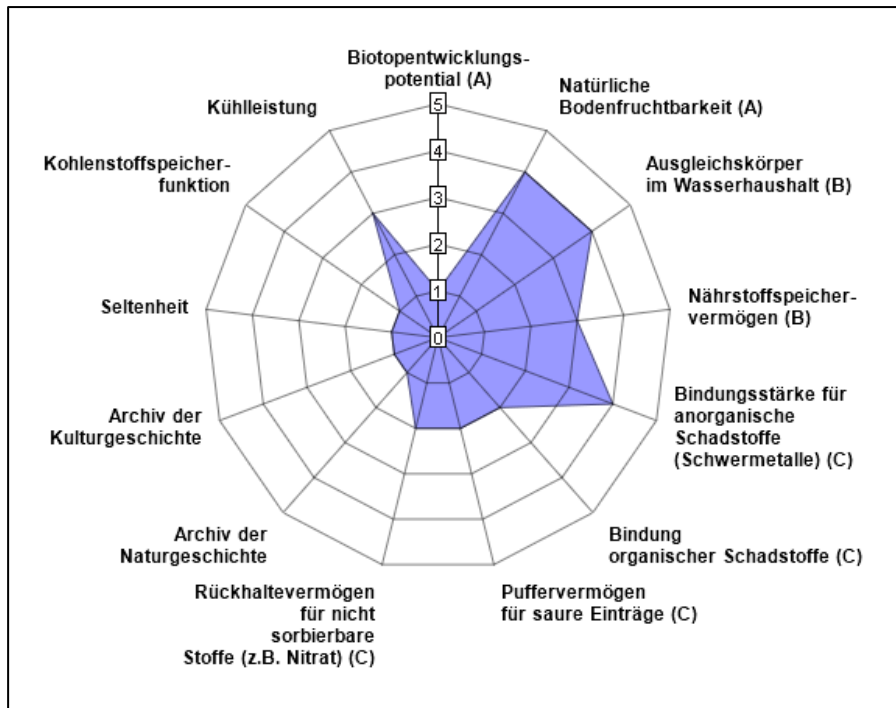


Abbildung 7: Bodenfunktionen und Bewertungsstufe für den Bodentyp
"Mittlerer Tiefumbruchboden aus Gley-Podsol"

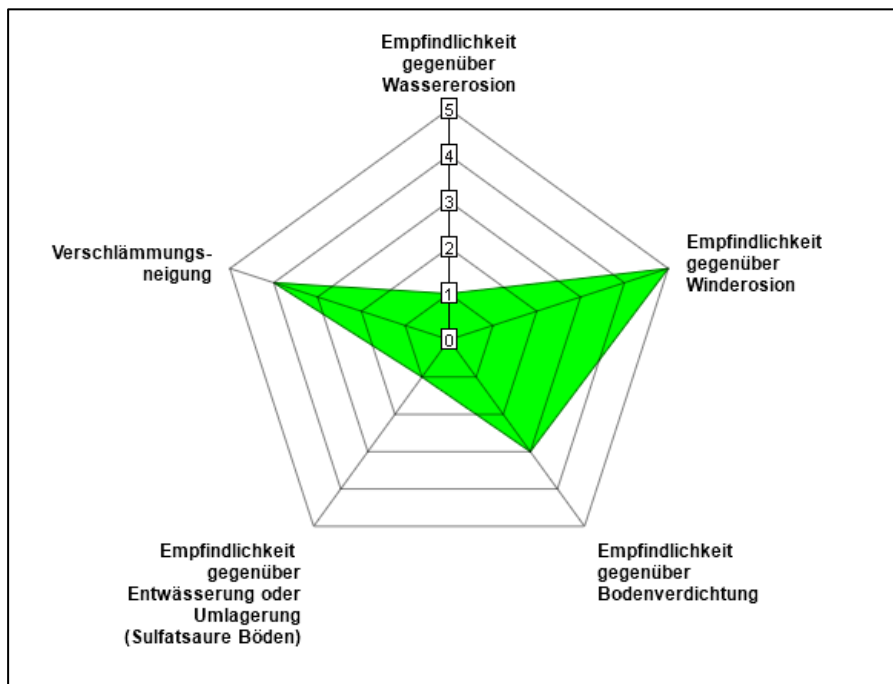


Abbildung 8: Empfindlichkeit und Bewertungsstufe für den Bodentyp
"Mittlerer Tiefumbruchboden aus Gley-Podsol"

ANHANG 4

Netzdiagramme zu Bodenfunktionen und Empfindlichkeit des Bodens in den Änderungsbereichen der 64. FNP-Änderung sowie der Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 106 „Windenergie Rote Erde – Charlottendorf-West“ der Gemeinde Wardenburg

Bodenkundliche Netzdiagramme des Bodentyps „Mittlerer Tiefumbruchboden aus Gley-Podsol“

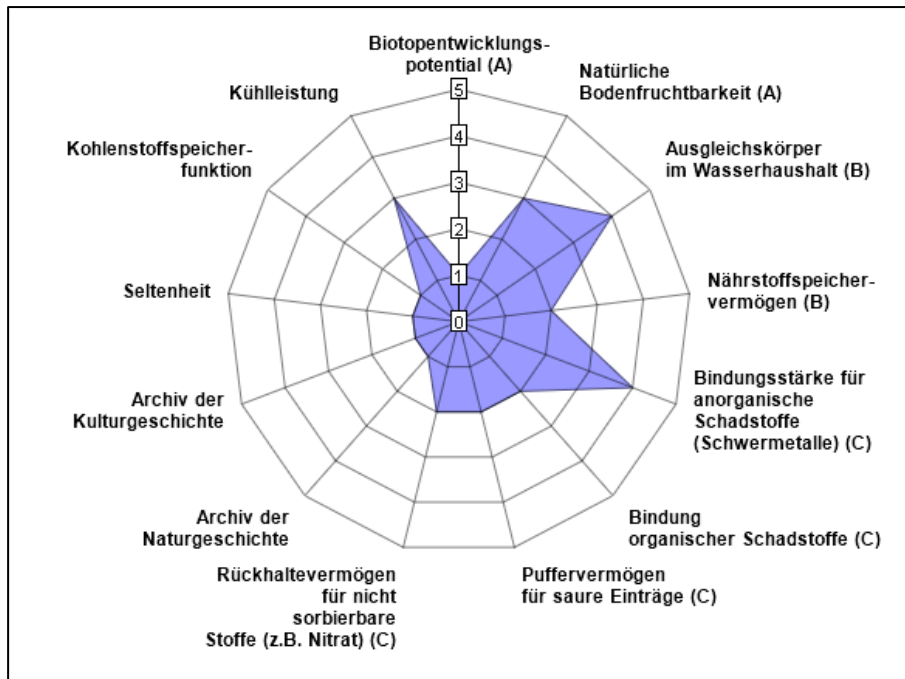


Abbildung 9: Bodenfunktionen und Bewertungsstufe für den Bodentyp
"Mittlerer Tiefumbruchboden aus Gley-Podsol"

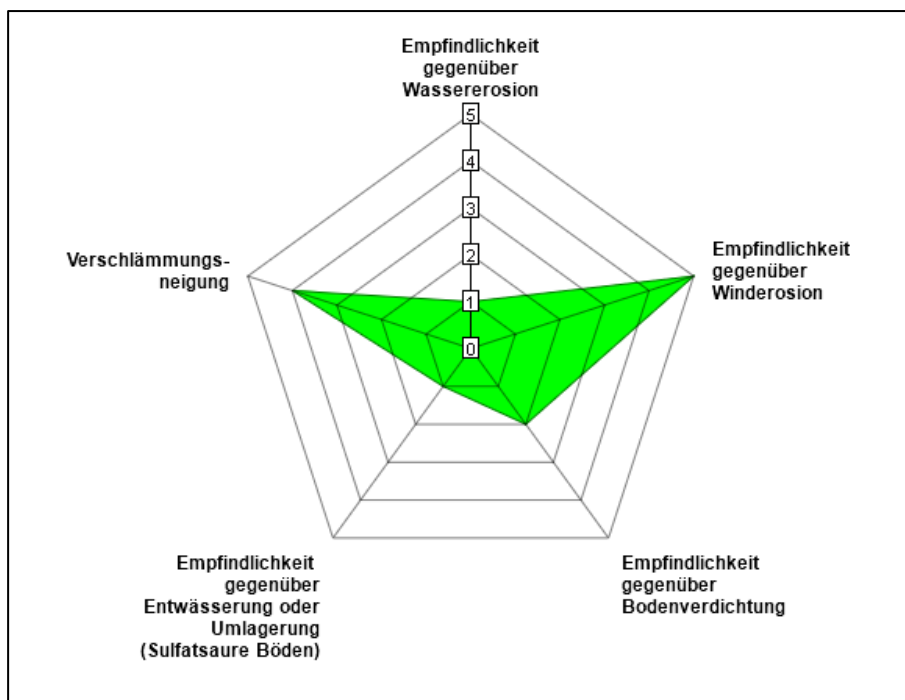


Abbildung 10 : Empfindlichkeit und Bewertungsstufe für den Bodentyp
"Mittlerer Tiefumbruchboden aus Gley-Podsol"